


DETALHE TÍPICO DAS CAIXAS
SEM ESCALA


ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2"x4"
02	2 INTERRUPTORES SIMPLES EM CAIXA 2"x4"
03	3 INTERRUPTORES SIMPLES EM CAIXA 2"x4"
04	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL EM CAIXA 2"x4"
05	2 TOMADAS 2P+T E UNIVERSAL EM CAIXA 2"x4"
06	PONTO DE FORÇA EM CAIXA 4"x4" COM PLACA COM FURO CENTRAL
07	CAIXA 2"x4" COM PLACA CEGA

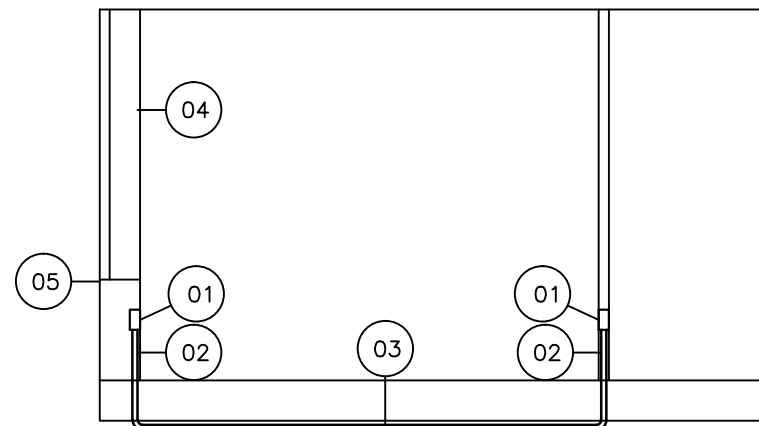

ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	CAIXA DE SAÍDA (2"x4") C/ DUAS TOMADAS, NA PAREDE
02	ELETROTUDO DE PVC CORRUGADO EMBUTIDO NA PAREDE
03	ELETROTUDO EM PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO
04	JANELA
05	ALVENARIA


DETALHE GÊNÉRICO ALIMENTAÇÃO PONTOS
ABAIXO DA JANELA

SEM ESCALA

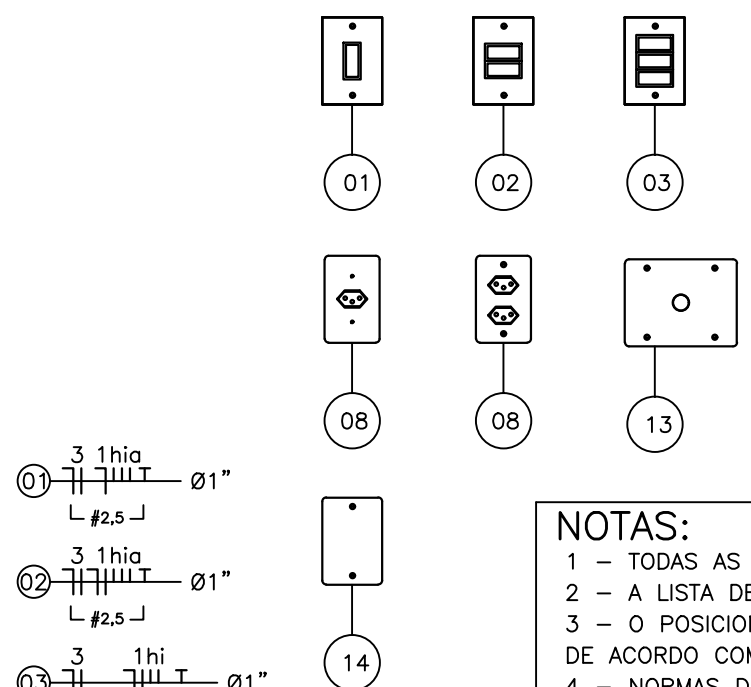

NOTAS:

- 1 - TODAS AS COTAS EM METROS;
- 2 - A LISTA DE MATERIAL DEVERÁ SER CONFERIDA NO MOMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA;
- 3 - O POSICIONAMENTO DAS TOMADAS, LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E ELETROTUDOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM AS INTERFERÊNCIAS NÃO PREVISTAS NO PROJETO, NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO;
- 4 - NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 5410 - "INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO";
- 5 - O QUADRO DE ILUMINAÇÃO DE BAIXA TENSÃO DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, SUPRESSORES DE SURTO E DR NOS CIRCUITOS ESPECIFICADOS;
- 6 - O TAGEAMENTO/IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO E DISJUNTORES DEVERÁ SER REALIZADO COM BASE NO QUADRO DE CARGAS PRESENTE, UTILIZANDO ANILHAS PLÁSTICAS NOS CABOS E PLAQUETAS EM ACRÍLICO PARA OS CIRCUITOS PARCIAIS E PARA A IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DO QUADRO;
- 7 - TODA FIAÇÃO ELÉTRICA INTERNA ATENDERÁ A UM PADRÃO ÚNICO DE CORES, UTILIZANDO A COR VERMELHO/PRETA PARA A(S) FASE(S), COR AZUL PARA O CONDUTOR;
- 8 - O LAYOUT DOS QUADROS É APENAS ORIENTATIVO, PODENDO SOFRER MUDANÇAS NO MOMENTO DA MONTAGEM;
- 9 - NO INTERIOR DOS QUADROS TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER TAGEADOS, ORGANIZADOS E DEVIDAMENTE AMARADOS COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON;
- 10 - NA PARTE INTERNA DA PORTA DE CADA QUADRO DEVERÁ SER AFIXADO DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS CONTENDO AS INFORMAÇÕES DAS CARGAS ATENDIDAS;
- 11 - OS BLOCOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PODERÃO SER INSTALADOS NO POSTE DE ILUMINAÇÃO, ALTURA CONFORME PROJETO DE PSI;
- 12 - AS EMENDAS EM FIAÇÃO ELÉTRICA SOMENTE SERÃO EXECUTADAS EM CAIXAS DE PASSAGEM;
- 13 - AS TOMADAS A SEREM INSTALADAS DEVEM ATENDER AS NORMAS BRASILEIRAS NBR 5410 e NBR 14136; SEREM DO TIPO PADRÃO BRASILEIRO COM 2 PÓLOS MAIS TERRA;
- 14 - OS DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS CIRCUITOS DA REDE DE ENERGIA DEVERÃO SER DO TIPO COMPACTO - Norma DIN (mini disjuntor) COM CORRENTE NOMINAL E TENSÃO DE TRABALHO ADEQUADOS AO PROJETO E CORRENTE DE RUPTURA (curto circuito) PARA NO MÍNIMO 5kA - CURVA C;

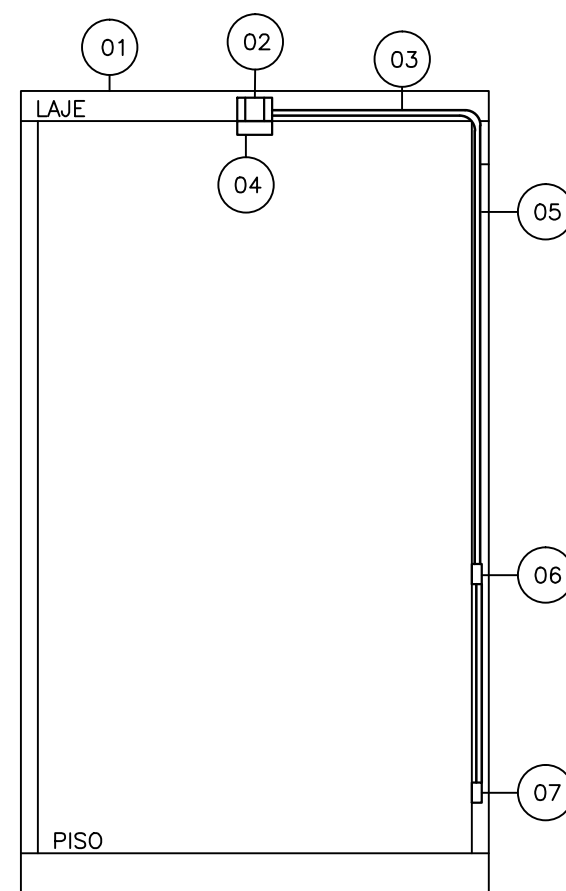


ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	LAJE
02	CAIXA ORTOGONAL EMBUTIDA NA LAJE
03	ELETROTUDO DE PVC CORRUGADO EMBUTIDO NA LAJE
04	LUMINÁRIA SOBREPOR PARA LÂMPADAS DE BULBO LED
05	ELETROTUDO DE PVC CORRUGADO EMBUTIDO NA PAREDE
06	INTERRUPTOR INSTALADO EM CAIXA EM PVC ANTICHAMA EMBUTIDO NA PAREDE, DIMENSÕES (5x10x5)cm h=1,10m DO PISO.
07	TOMADA BAIXA INSTALADA EM CAIXA EM PVC ANTICHAMA EMBUTIDA NA PAREDE. DIMENSÕES (5x10x5)cm, h=0,30m DO PISO.

DETALHE GÊNÉRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS
SOBREPOR E CAIXAS EMBUTIDAS NA PAREDE

SEM ESCALA

MAPA CHAVE
SEM ESCALA

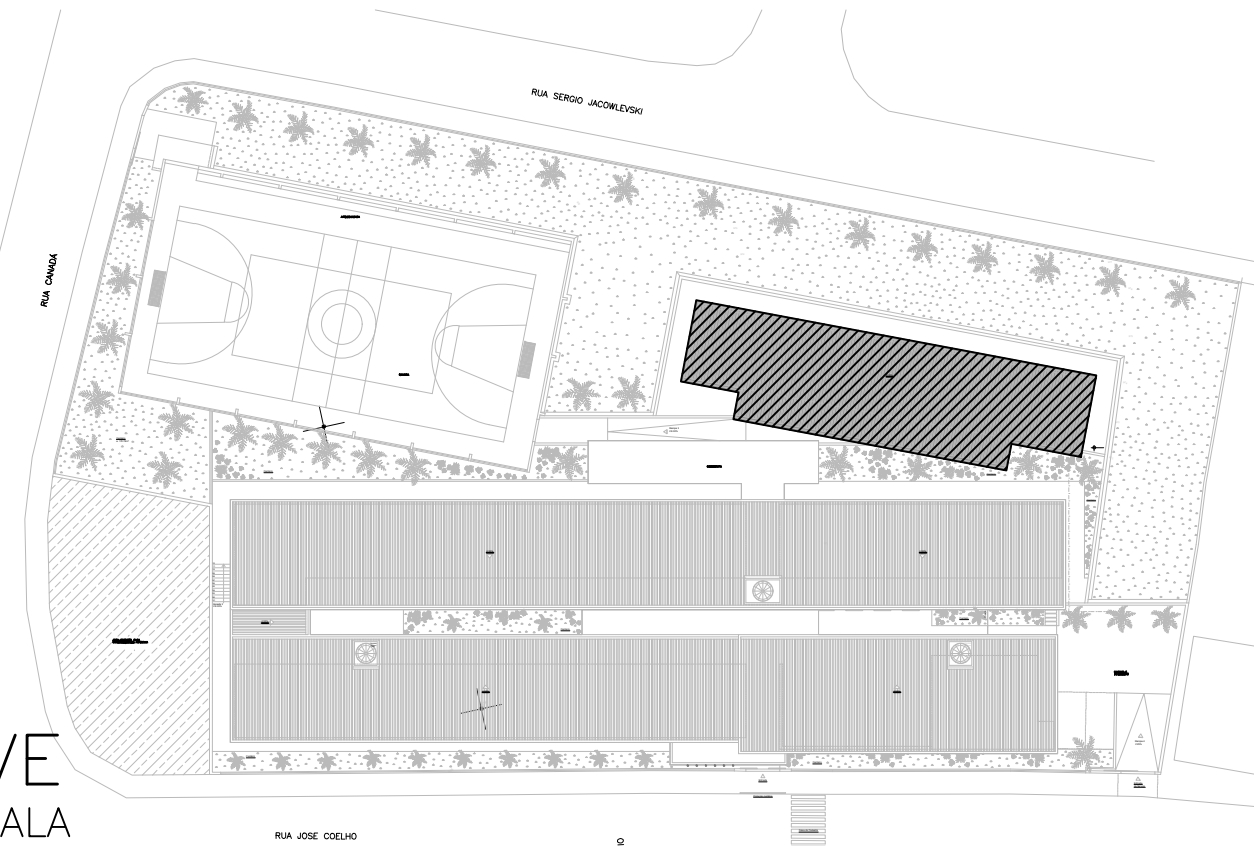

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	ELETROTUDO PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELÉTRICOS EMBUTIDO NO PISO NÃO COTADOS SERÃO FLEXÍVEL CORRUGADO - NBR 15465. NÃO ESPECIFICADOS SERÃO Ø25mm (3/4").
	ELETROTUDO PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELÉTRICOS EMBUTIDO NO TETO OU NA PAREDE. NÃO COTADOS SERÃO DE FLEXÍVEL CORRUGADO - NBR 15465. NÃO ESPECIFICADOS SERÃO Ø25mm (3/4").
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR NA LAJE/FORRO, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, ALETADA, COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ALTO BRILHO, PARA 02 LÂMPADAS LED TUBULAR T8, L18W. REF.: INTRAL-09911 OU EQUIVALENTE.
	PROJETOR ESPETO PARA JARDIM, LED 12W-127/220V, lm 450, 2700K, IP66, INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2"x4", EMBUTIDA NO PISO. REF.: BRILHA-434956 OU EQUIVALENTE.
	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS, 2W, AUT-ONOMIA MÍNIMA DE 2hs - INSTALAÇÃO APARENTE NA ALVENARIA, ALTURA VER PROJ. PCI OU FIXADA NA FACE INFERIOR DA ELETROCALHA DE ENERGIA. REF.: VER PROJ. PCI
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA, LED 15W-127V, INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA 2"x4", EMBUTIDA NO PAREDE.
	PONTO DE LUZ NO TETO - CAIXA OCTOGONAL 4"x4" EMBUTIDA NA LAJE
	2 INTERRUPTOR SIMPLES INSTALADOS EM CAIXA DE PVC, 2"x4", EMBUTIDO NA PAREDE, h=1,10m DO PISO, COMANDANDO A LUMINÁRIA DE RETORNO [b+c].
	3 INTERRUPTOR SIMPLES INSTALADOS EM CAIXA DE PVC, 2"x4", EMBUTIDO NA PAREDE, h=1,10m DO PISO, COMANDANDO A LUMINÁRIA DE RETORNO [b+c+d].
	TOMADA BAIXA INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2"x4", EMBUTIDA NA PAREDE, h=0,30m DO PISO, 10A.
	TOMADA MÉDIA INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2"x4", EMBUTIDA NA PAREDE, h=1,10m DO PISO, 10A.
	TOMADA ALTA INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2"x4", EMBUTIDA NA PAREDE, h=2,20m DO PISO, 10A.
	2 TOMADAS BAIXAS INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2"x4", EMBUTIDA NA PAREDE. DIMENSÕES (10x10x5)cm, h=0,30m DO PISO.
	TOMADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2"x4", EMBUTIDO E INSTALADO NO TETO DIMENSÕES (5x10x5)cm.
	CAIXA DE PASSAGEM COM ESPELHO CEGO EM PVC ANTICHAMA EMBUTIDA NA PAREDE. DIMENSÕES CONF. PROJETO
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS EM PVC ANTICHAMA MONTAGEM DE SOBREPOR, h=1,50m DO PISO.
	CONDUTORES AFUMEX OU EQUIVALENTE. a: NEUTRO b: FASE c: RETORNO d: RETORNO PARALELO e: TERRA CORES DOS CABOS VERIFICAR EM NOTAS.

- 15 - OS DISJUNTORES COM CORRENTES NOMINAIS ACIMA DE 70A, NÃO SERÃO MAIS DO TIPO COMPACTO E DEVERÃO POSSUIR CORRENTE DE RUPTURA MÍNIMA DE 10kA/220V, OS DISJUNTORES COM CORRENTE NOMINAL ACIMA DE 150A DEVERÃO POSSUIR CORRENTE DE RUPTURA MÍNIMA DE 20kA EM 220V;
- 16 - TODAS AS CONEXÕES EFETUADAS COM OS DISJUNTORES E BARRAMENTOS DEVERÃO SER EFETUADAS COM CONECTORES PRÉ-ISOLADOS DO TIPO OLHAL OU PINO;
- 17 - AS LIGAÇÕES PARA AS LUMINÁRIAS SE FARÁ ATRAVÉS DE 3 CABOS DE 2,5mm², EM 750V, CONTENDO UM PLUG 2P+T, 10A/250V; PINO CILÍNDRICO DE 4mm E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PINO CILÍNDRICO DE 4mm;
- 18 - OS QUADROS DE ENERGIA SERÃO EM CHAPA DE AÇO 14 (1,00mm), COM TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO, INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO BIFÁSICO E COM CAPACIDADE DE DISJUNTORES DE ACORDO COM O PROJETO, MAIS BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP 65;
- 19 - AS BARRAS DE NEUTRO E TERRA DEVERÃO TER FURAÇÃO SUFICIENTE PARA QUE SEJA CONECTADO APENAS 1 CABO POR PARAFUSO;
- 20 - O CONSTRUTOR DEVERÁ FAZER "AS BUILT" DOS PROJETOS, APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA;
- 21 - ANTES DA MONTAGEM DOS QUADROS, APRESENTAR PROJETO DOS MESMOS COM LAYOUT, DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES, FABRICANTE DOS COMPONENTES, DIMENSÕES, ETC, PARA Apreciação E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO;
- 22 - MODELOS DE LUMINÁRIAS PODERÃO SER EQUIVALENTES AOS APRESENTADOS, DESDE QUE APROVADOS PELA FISCALIZAÇÃO;
- 23 - OS ELETROTUDOS A SEREM INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - KANAFLEX RÍGIDO, CONFORME NBR 15.465 EM INSTALAÇÕES EMBUTIDAS, E QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO DIÂMETRO DE Ø1".
- 24 - ELETROTUDO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, NBR 13.057, EM INSTALAÇÕES APARENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS À EDIFICAÇÃO E QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO DIÂMETRO DE Ø1".
- 24 - TODOS OS CONDULETES SERÃO DE ALUMÍNIO FUNDIDO, COM TAMPA E SAÍDAS DE ACORDO COM O DIÂMETRO NOMINAL DOS ELETROTUDOS.

06	17/11/22	CONFORME COMENTÁRIOS	IGOR
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
EMPRESA	MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA AV. PROFESSOR ABEYLARD, 279, SALA 09, CENTRO, SETE LAGOAS/MG (31)3177-4235 / (31)98608-7712 igor@markaprojetos.com.br www.markaprojetos.com.br		ESPECIALIDADE ELETRICA FASE DO PROJETO EXECUTIVO
EMPREENHIMENTO - OBRA	ESCOLA MUNICIPAL BELVEDERDE RUA JOSÉ COELHO, RUA CANADÁ E RUA SÉRGIO JACOWLEVSKI CONSELHEIRO LAFAIETE/MG		RESPONSÁVEL PROJETO IGOR SILVA COORDENADOR PROJETO IGOR SILVA DESENHISTA (CAD) IGOR SILVA
ASSUNTO	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL E CARGAS QCD-03 NOTAS GERAIS E DETALHES		ESCALA IGOR SILVA DATA 17/10/2022 ARQUIVO 064-ELE-EXE-E-BELVEDERE-CL-04-R06