
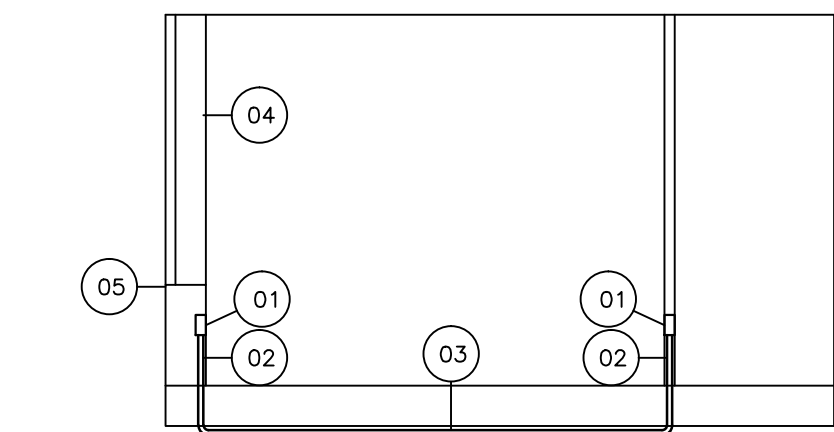
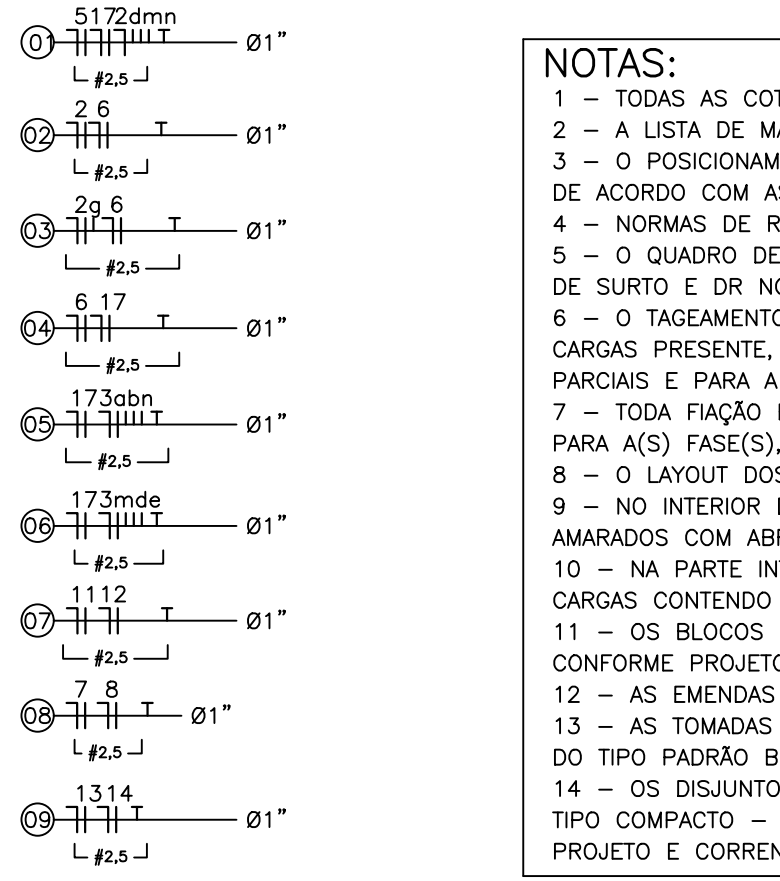


PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75


SIMBOLOGIA ELÉTRICA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	ELETRODUTO PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELÉTRICOS EMBUTIDO NO PISO NÃO COTADOS SERÃO FLEXÍVEL CORRUGADO - NBR 15465. NÃO ESPECIFICADOS SERÃO #25mm (3/4").
	ELETRODUTO PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELÉTRICOS EMBUTIDO NO TETO OU NA PAREDE. NÃO COTADOS SERÃO DE FLEXÍVEL CORRUGADO - NBR 15465. NÃO ESPECIFICADOS SERÃO #25mm (3/4").
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR NA LAJE/FORRO, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ALTO BRILHO, PARA 02 LÂMPADAS LED TUBULAR T8, L18W. REF.: INTRAL-09911 OU EQUIVALENTE.
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR NA LAJE/FORRO, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR DE ALUMÍNIO ALTO BRILHO, PARA 01 LÂMPADAS LED, 12W. REF.: BRILIA-437964 OU EQUIVALENTE.
	PROJETOR ESPETO PARA JARDIM, LED 12W-127/220V, Im 450, 2700K, IP66, INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2"x4", EMBUTIDA NO PISO. REF.: BRILIA-434956 OU EQUIVALENTE.
	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 30 Leds, 2W, AUT-ÔNOMIA MÍNIMA DE 2hs - INSTALAÇÃO APARENTE NA ALVENARIA, ALTURA VER PROJ. PCI OU FIXADA NA FACE INFERIOR DA ELETROCALHA DE ENERGIA. REF.: VER PROJ. PCI
	PONTO DE LUZ NO TETO - CAIXA OCTOGONAL 4"x4" EMBUTIDA NA LAJE
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA, LED 15W-127V, INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA 2"x4", EMBUTIDA NA PAREDE.
	1 INTERRUPTOR SIMPLES INSTALADO EM CAIXA DE PVC, 2"x4", EMBUTIDO NA PAREDE, h=1,10m DO PISO, COMANDANDO A LUMINÁRIA DE RETORNO [a].
	2 INTERRUPTOR SIMPLES INSTALADOS EM CAIXA DE PVC, 2"x4", EMBUTIDO NA PAREDE, h=1,10m DO PISO, COMANDANDO A LUMINÁRIA DE RETORNO [b+c].
	3 INTERRUPTOR SIMPLES INSTALADOS EM CAIXA DE PVC, 2"x4", EMBUTIDO NA PAREDE, h=1,10m DO PISO, COMANDANDO A LUMINÁRIA DE RETORNO [b+c+d].
	TOMADA BAIXA INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2"x4", EMBUTIDA NA PAREDE, h=0,30m DO PISO, 10A.
	TOMADA MÉDIA INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2"x4", EMBUTIDA NA PAREDE, h=1,10m DO PISO, 10A.
	TOMADA ALTA INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2"x4", EMBUTIDA NA PAREDE, h=2,20m DO PISO, 10A.
	2 TOMADAS BAIXAS INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2"x4", EMBUTIDA NA PAREDE DIMENSÕES (10x10x5)cm, h=0,30m DO PISO.
	PONTO DE FORÇA, INSTALADO EM CAIXA 2"x4" C/ PLACA C/ FUO CENTRAL EMBUTIDA NA PAREDE, ALTURA INDICADA.
	CONJUNTO COM 02 TOMADA PADRÃO 2P+T, 10A, 250V, EM ALUMÍNIO, PLACA 4"x2".
	TOMADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2"x4", EMBUTIDO E INSTALADO NO TETO DIMENSÕES (5x10x5)cm.
	SIRENE PARA ACONTECIMENTO DE DISPOSITIVO DE ALARME DE EMERGÊNCIA. INSTALADA EM CAIXA DE PVC ANTICHAMA, 2"x4", EMBUTIDA NA PAREDE.
	CAIXA DE PASSAGEM COM ESPELHO CEGO EM PVC ANTICHAMA EMBUTIDA NA PAREDE. DIMENSÕES CONF. PROJETO
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS EM PVC ANTICHAMA MONTAGEM DE SOBREPOR, h=1,50m DO PISO.
	CONDUTORES AFIMEX OU EQUIVALENTE. a: NEUTRO b: FASE c: RETORNO d: RETORNO PARALELO e: TERRA CORES DOS CABOS VERIFICAR EM NOTAS.
	RELE FOTOELÉTRICO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE LÂMPADAS, CORPO EM TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUIVEL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA PARA ÁREAS EXTERNAS BIVOLT 127/220V, INSTALADO EM PAREDE, LAJE, TETO OU FIXADO EM POSTE.

DETALHE TÍPICO DAS CAIXAS	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2"x4"
02	2 INTERRUPTORES SIMPLES EM CAIXA 2"x4"
03	3 INTERRUPTORES SIMPLES EM CAIXA 2"x4"
04	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL EM CAIXA 2"x4"
05	2 TOMADAS 2P+T E UNIVERSAL EM CAIXA 2"x4"
06	PONTO DE FORÇA EM CAIXA 4"x4" COM PLACA COM FUO CENTRAL
07	CAIXA 2"x4" COM PLACA CEGA

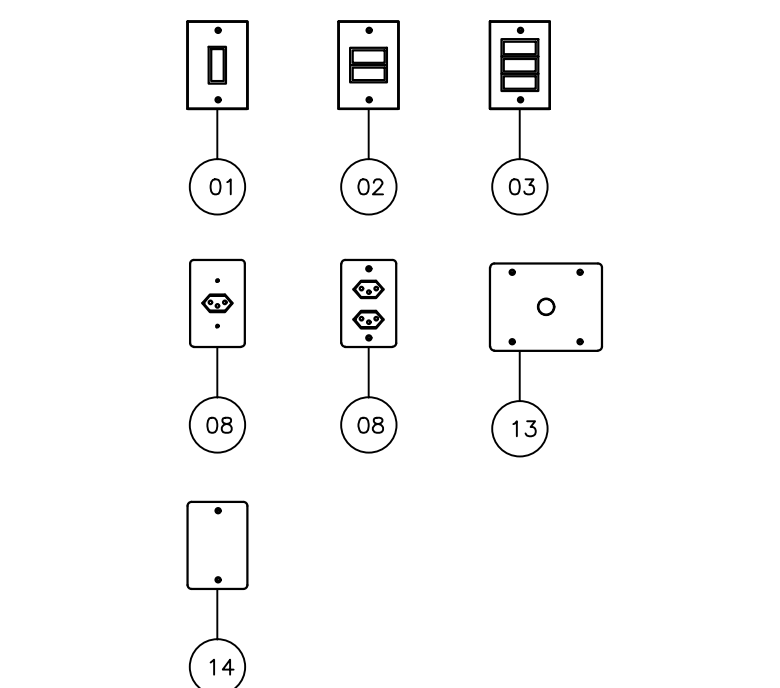

DETALHE GÊNÉRICO ALIMENTAÇÃO PONTOS ABAIXO DA JANELA	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	CAIXA DE SAÍDA (2"x4") C/ DUAS TOMADAS, NA PAREDE
02	ELETROTUDO DE PVC CORRUGADO EMBUTIDO NA PAREDE
03	ELETROTUDO EM PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO
04	JANELA
05	ALVENARIA

DETALHE GÊNÉRICO ALIMENTAÇÃO PONTOS ABAIXO DA JANELA
SEM _____ ESCALA

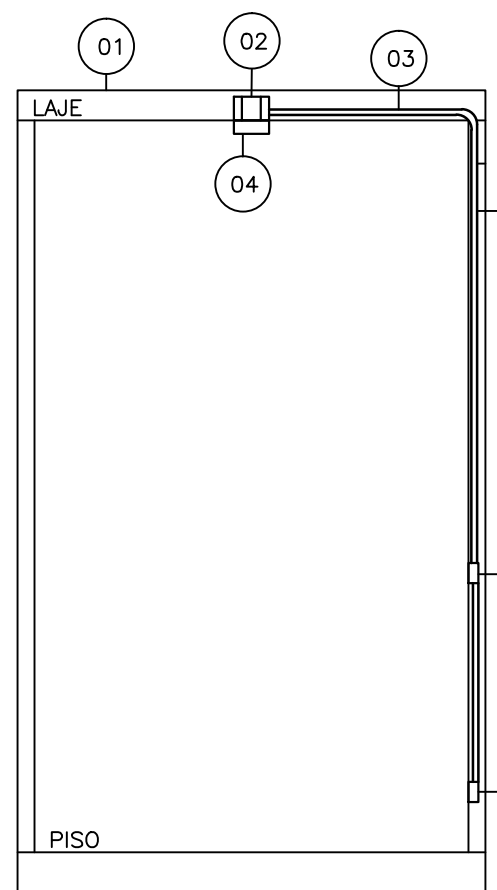

DETALHE GÊNÉRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS SOBREPOR E CAIXAS EMBUTIDAS NA PAREDE	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	LAJE
02	CAIXA ORTOGONAL EMBUTIDA NA LAJE
03	ELETROTUDO DE PVC CORRUGADO EMBUTIDO NA LAJE
04	LUMINÁRIA SOBREPOR PARA LÂMPADAS DE BULBO LED
05	ELETROTUDO DE PVC CORRUGADO EMBUTIDO NA PAREDE
06	INTERRUPTOR INSTALADO EM CAIXA EM PVC ANTICHAMA EMBUTIDO NA PAREDE, DIMENSÕES (5x10x5)cm h=1,10m DO PISO.
07	TOMADA BAIXA INSTALADA EM CAIXA EM PVC ANTICHAMA EMBUTIDA NA PAREDE, DIMENSÕES (5x10x5)cm, h=0,30m DO PISO.

DETALHE GÊNÉRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS SOBREPOR E CAIXAS EMBUTIDAS NA PAREDE
SEM _____ ESCALA

MAPA CHAVE
SEM _____ ESCALA



NOTAS:

- TODAS AS COTAS EM METROS;
- A LISTA DE MATERIAL DEVERÁ SER CONFERIDA NO MOMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA;
- O POSICIONAMENTO DAS TOMADAS, LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E ELETRODUTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM AS INTERFERÊNCIAS NÃO PREVISTAS NO PROJETO, NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO;
- NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 5410 - "INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO";
- O QUADRO DE ILUMINAÇÃO DE BAIXA TENSÃO DEVERÁ POSSUIR BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA, SUPRESSORES DE SURTO E DR NOS CIRCUITOS ESPECIFICADOS;
- O TAGEAMENTO/IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO E DISJUNTORES DEVERÁ SER REALIZADO COM BASE NO QUADRO DE CARGAS PRESENTE, UTILIZANDO ANILHAS PLÁSTICAS NOS CABOS E PLAQUETAS EM ACRÍLICO PARA OS CIRCUITOS PARCIAIS E PARA A IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DO QUADRO;
- TODA FIAÇÃO ELÉTRICA INTERNA ATENDERÁ A UM PADRÃO ÚNICO DE CORES, UTILIZANDO A COR VERMELHO/PRETA PARA AS(S) FASE(S); COR AZUL PARA O CONDUTOR;
- O LAYOUT DOS QUADROS É APENAS ORIENTATIVO, PODENDO SOFRER MUDANÇAS NO MOMENTO DA MONTAGEM;
- NO INTERIOR DOS QUADROS TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER TAGEADOS, ORGANIZADOS E DEVIDAMENTE AMARADOS COM ABRAÇADEIRAS DE NYLON;
- NA PARTE INTERNA DA PORTA DE CADA QUADRO DEVERÁ SER AFIXADO DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS CONTENDO AS INFORMAÇÕES DAS CARGAS ATENDIDAS;
- OS BLOCOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PODERÃO SER INSTALADOS NO POSTE DE ILUMINAÇÃO, ALTURA CONFORME PROJETO DE PSC;
- AS EMENDAS EM FIAÇÃO ELÉTRICA SOMENTE SERÃO EXECUTADAS EM CAIXAS DE PASSAGEM;
- AS TOMADAS A SEREM INSTALADAS DEVEM ATENDER AS NORMAS BRASILEIRAS NBR 5410 e NBR 14136; SEREM DO TIPO PADRÃO BRASILEIRO COM 2 PÓLOS MAIS TERRA;
- OS DISJUNTORES DE DISTRIBUIÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS CIRCUITOS DA REDE DE ENERGIA DEVERÃO SER DO TIPO COMPACTO - Norma DIN (mini disjuntor) COM CORRENTE NOMINAL E TENSÃO DE TRABALHO ADEQUADOS AO PROJETO E CORRENTE DE RUPTURA (curto circuito) PARA NO MÍNIMO SKA - CURVA C;

- OS DISJUNTORES COM CORRENTES NOMINAIS ACIMA DE 70A, NÃO SERÃO MAIS DO TIPO COMPACTO E DEVERÃO POSSUIR CORRENTE DE RUPTURA MÍNIMA DE 10kA/220V, OS DISJUNTORES COM CORRENTE NOMINAL ACIMA DE 150A DEVERÃO POSSUIR CORRENTE DE RUPTURA MÍNIMA DE 20kA EM 220V;
- TODAS AS CONEXÕES EFETUADAS COM OS DISJUNTORES E BARRAMENTOS DEVERÃO SER EFETUADAS COM CONECTORES PRE-ISOLADOS DO TIPO OLHAL OU PINO;
- AS LIGAÇÕES PARA AS LUMINÁRIAS SE FARÁ ATRAVÉS DE 3 CABOS DE 2,5mm², EM 750V, CONTENDO UM PLUG 2P+T, 10A/250V; PINO CILÍNDRICO DE 4mm E TOMADA 2P+T, 10A/250V; PINO CILÍNDRICO DE 4mm;
- OS QUADROS DE ENERGIA SERÃO EM CHAPA DE AÇO 14 (1,00mm), COM TRATAMENTO CONTRA CORROSÃO, INSTALAÇÃO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO BIFÁSICO E COM CAPACIDADE DE DISJUNTORES DE ACORDO COM O PROJETO, MAIS BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP 65;
- AS BARRAS DE NEUTRO E TERRA DEVERÃO TER FURAÇÃO SUFICIENTE PARA QUE SEJA CONECTADO APENAS 1 CABO POR PARAFUSO;
- O CONSTRUTOR DEVERÁ FAZER "AS BUILT" DOS PROJETOS, APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA;
- ANTES DA MONTAGEM DOS QUADROS, APRESENTAR PROJETO DOS MESMOS COM LAYOUT, DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES, FABRICANTE DOS COMPONENTES, DIMENSÕES, ETC, PARA Apreciação E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO;
- MODELOS DE LUMINÁRIAS PODERÃO SER EQUIVALENTES AOS APRESENTADOS, DESDE QUE APROVADOS PELA FISCALIZAÇÃO;
- OS ELETROTUTOS A SEREM INSTALADOS DEVERÃO POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - KANAFLEX RÍGIDO, CONFORME NBR 15.465 EM INSTALAÇÕES EMBUTIDAS, E QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO DIÂMETRO DE Ø1"; - ELETROTUDO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, NBR 13.057, EM INSTALAÇÕES APARENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS À EDIFICAÇÃO E QUANDO NÃO INDICADOS TERÃO DIÂMETRO DE Ø1";
- TODOS OS CONDULETES SERÃO DE ALUMÍNIO FUNDIDO, COM TAMPA E SAÍDAS DE ACORDO COM O DIÂMETRO NOMINAL DOS ELETROTUTOS.

SIMBOLOGIA - ARQUITETURA	
	VENTILADOR DE TETO
	VENTILADOR DE PAREDE

05	17/10/22	CONFORME COMETÁRIOS	IGOR
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
EMPRESA		MARKA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA AV. PROFESSOR ABEYLAND, 279, SALA 09, CENTRO, SETE LAGOAS/MG (31)3177-4235 / (31)98608-7712 igor@markaprojetos.com.br www.markaprojetos.com.br	ESPECIALIDADE ELETRICA FASE DO PROJETO EXECUTIVO
EMPENHAMENTO - OBRA		ESCOLA MUNICIPAL BELVEDERDE RUA JOSÉ COELHO, RUA CANADÁ E RUA SÉRGIO JACOWLEWSKI CONSELHEIRO LAFAIETE/MG	RESPONSÁVEL PROJETO IGOR SILVA COORDENADOR PROJETO IGOR SILVA DESENHISTA (CAD) IGOR SILVA
ASSUNTO		PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL E CARGAS QCD-02 NOTAS GERAIS E DETALHES	ESCALA IGOR SILVA DATA 17/10/2022 ARQUIVO 004-ELE-EXE-E-BELVEDERE-CL-03-006